

FICHE TECHNIQUE

Référence(s) produit(s) : **P06401** BAVETTE TRAPPE BAC, et **P06481** KIT TRAPPE BAC + BAVETTE + VERROU



P06401



P06481

Bavette pour solution GTL toute hauteur sans châssis supplémentaire pour supporter la trappe haute.
Compatible avec tous les BACS métalliques de la gamme SIB.

Disponible en Kit P06481 : porte BAC 2R (P06112) + Bavette BAC (P06401) + Vis (P05532 x6) + Verrou rivet blanc (P05612 x2)

GENERALITES :

Références Produits	P06401	P06481
Désignations	BAVETTE TRAPPE BAC	KIT TRAPPE BAC + BAVETTE + VERROU
Encombrements (L x l x P)	306 x 45 x 40mm	350 x 990 x 40mm
Poids	130g	3800g
Couleur	Blanc Ral 9003	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Matière : Acier
Compatible RoHS
Compatible REACH

CONDITIONNEMENTS :

Colisage	10pcs/carton	1 kit/carton
Taille carton	N/A	1033 x 365 x 55



SIB
25, rue Théophile Somborn
57220 BOULAY-MOSELLE - FRANCE
Tel. +33 (0)3 87 79 20 22
Fax +33 (0)3 87 57 32 45
contact@sibadr.com
www.sibadr.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les détails convenus prévalent. SIB by ABB Installation Products Inc. n'accepte aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs ou le manque d'informations éventuel dans ce document.
Nous nous réservons tous les droits sur ce document et sur le sujet et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – en tout ou en partie – est interdite sans l'autorisation écrite préalable de SIB by ABB Inc. Copyright© 2019 ABB Installation Products Inc. - Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE

Solution technique répondant à l'amendement A3 et A5 de la norme NFC 15-100.

Se monte au-dessus d'un BAC SIB. Offre un accès aux arrivées et aux départs à l'intérieur de la GTL.


Nécessite l'ajout d'une porte de BAC 2R STANDARD en guise de trappe pour la finition ou d'un kit P06481.

Mise en œuvre :

1 – Découpe de la plaque de plâtre aux dimensions adéquats (voir exemple d'intégration en page 6 à 9).

2 - Pose du BAC en appui sur le bas de la découpe. Plusieurs points de fixation à la cloison par vis.

3 – Installer la porte sur le BAC (4 vis fournies)

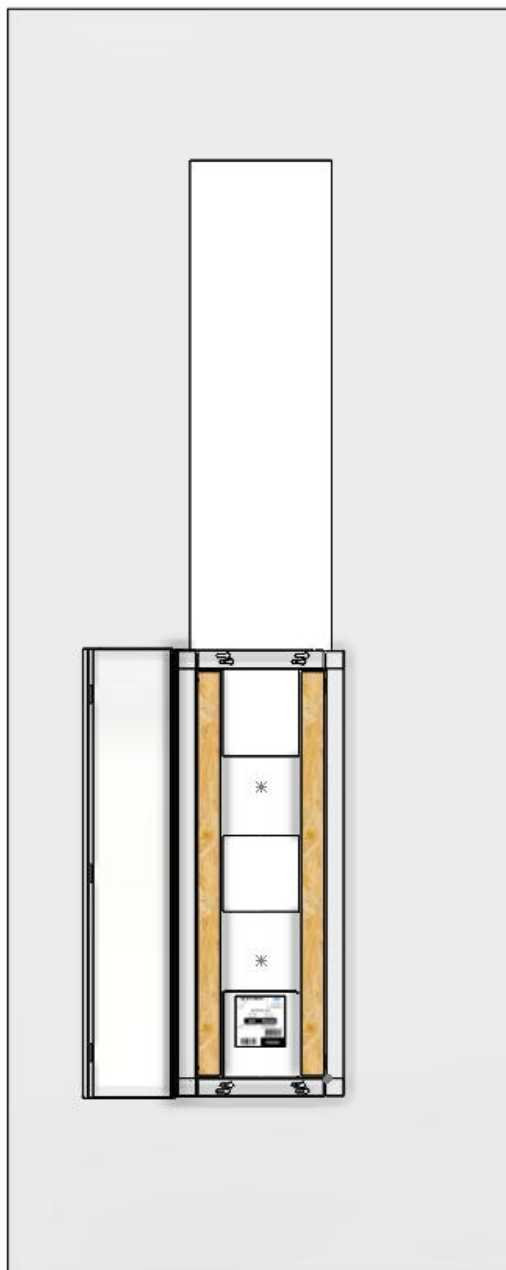

SIB

25, rue Théophile Somborn
57220 BOULAY-MOSELLE - FRANCE
Tel. +33 (0)3 87 79 20 22
Fax +33 (0)3 87 57 32 45
contact@sibadr.com
www.sibadr.com


Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les détails convenus prévalent. SIB by ABB Installation Products Inc. n'accepte aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs ou le manque d'informations éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document et sur le sujet et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – en tout ou en partie – est interdite sans l'autorisation écrite préalable de SIB by ABB Inc. Copyright© 2019 ABB Installation Products Inc. - Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE

4 – Pose de la BAVETTE P06401 (voir pièce en bleu ci-dessous)

Elle se glisse à l'arrière de la traverse haute de la porte du BAC, puis se fixe par l'avant (2 vis en rouge ci-dessous)

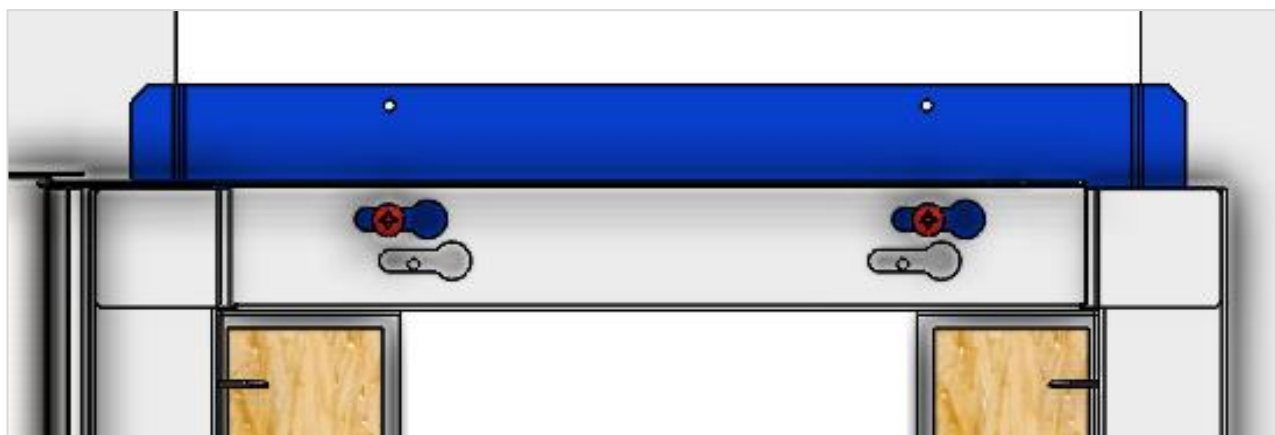

SIB

25, rue Théophile Somborn
57220 BOULAY-MOSELLE - FRANCE
Tel. +33 (0)3 87 79 20 22
Fax +33 (0)3 87 57 32 45
contact@sibadr.com
www.sibadr.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les détails convenus prévalent. SIB by ABB Installation Products Inc. n'accepte aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs ou le manque d'informations éventuel dans ce document.


Nous nous réservons tous les droits sur ce document et sur le sujet et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – en tout ou en partie – est interdite sans l'autorisation écrite préalable de SIB by ABB Inc. Copyright© 2019 ABB Installation Products Inc. - Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE

5 – Fixation de la porte haute (trappe de visite)

En partie basse fixation sur la BAVETTE à l'aide des 2 pré-trous disponibles.

En partie haute, il faut prévoir une fixation directe sur la cloison, prévoir 2 chevilles ou un tasseau bois/rail métallique pour la création des 2 points de fixation en haut.

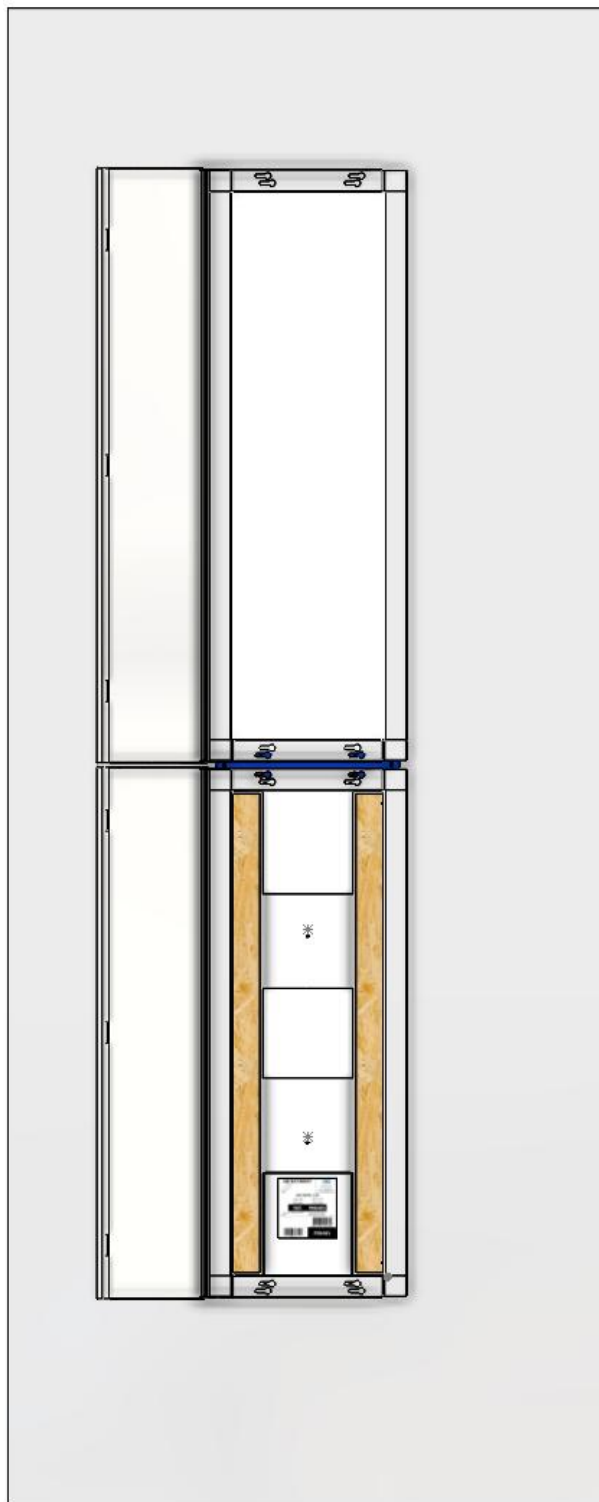

SIB

25, rue Théophile Somborn
57220 BOULAY-MOSELLE - FRANCE
Tel. +33 (0)3 87 79 20 22
Fax +33 (0)3 87 57 32 45
contact@sibadr.com
www.sibadr.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les détails convenus prévalent. SIB by ABB Installation Products Inc. n'accepte aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs ou le manque d'informations éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document et sur le sujet et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – en tout ou en partie – est interdite sans l'autorisation écrite préalable de SIB by ABB Inc. Copyright© 2019 ABB Installation Products Inc. - Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE

Disposition des organes dans la GTL pour accessibilité aux personnes à mobilités réduites (cf : NF C 15-100/A3, paragraphe 771.558.1.6.1, page 453) :

- L'organe de manœuvre de l'AGPC placé entre 0.9 et 1.3m du sol
- Les organes de manœuvre des appareillages placés entre 0.75 et 1.3m du sol
- Le tableau de communication et les socles de prise de communication à une hauteur maximal de 1.3m du sol

Construction de la GTL (Cf : NF C 15-100/A5 partie 10.1.4.2.2) :

- La matérialisation de la GTL est obligatoire uniquement lorsque des départs ou des arrivées sont présents.
- Lorsque des arrivées hautes ou basses sont présentes, les parties fixes non démontables ne doivent pas excéder 300mm de hauteur.

Intégration de la partie communication dans les bacs (Cf : NF C 15-100/A5 partie 11.3.1 ; arrêté du 3 août 2016 du code de la construction, article R.111-14) :

- Une zone attenante d'une dimension minimum de 300x240x200mm doit recevoir les équipements de communication. Pour une conformité parfaite, choisir la gamme de bacs SIB « volume attendant » avec une profondeur utile de 200mm.

Exemple d'intégration pages suivantes.

Intégration non contractuelle, veillez à respecter les règles de la NF C 15-100 et NF C 14-100



SIB

25, rue Théophile Somborn
57220 BOULAY-MOSELLE - FRANCE
Tel. +33 (0)3 87 79 20 22
Fax +33 (0)3 87 57 32 45
contact@sibadr.com
www.sibadr.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les détails convenus prévalent. SIB by ABB Installation Products Inc. n'accepte aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs ou le manque d'informations éventuel dans ce document.


Nous nous réservons tous les droits sur ce document et sur le sujet et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – en tout ou en partie – est interdite sans l'autorisation écrite préalable de SIB by ABB Inc. Copyright© 2019 ABB Installation Products Inc. - Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE


Exemple d'intégration BAVETTE avec BACS SIB METAL profondeur 160mm (références en P0646x).

Remplacer la référence du BAC en profondeur 160mm par celle en profondeur 220mm pour la conformité « zone attenante » (références en P0656x, les cotes de découpes restent identiques).


**BAC B1R (P06461) + BAVETTE TRAPPE (P06401)
+ PORTE B1R (P06111) + PORTE B2R (P06112)**

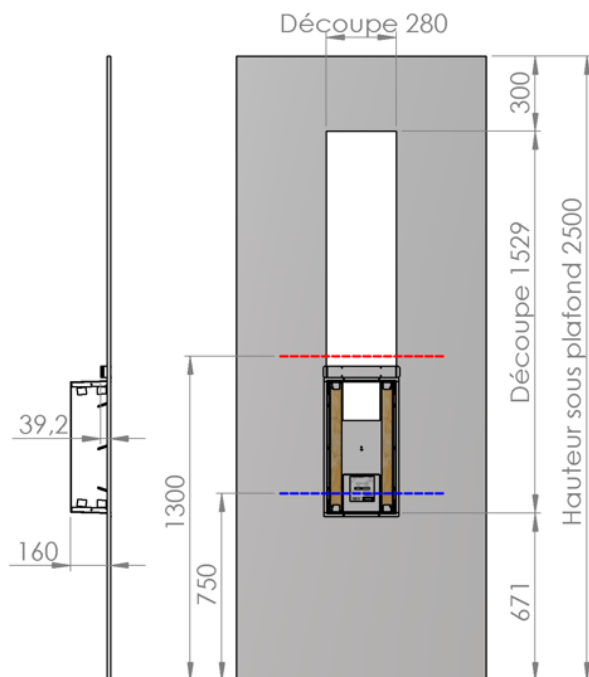


**BAC B2.5R (P06468) + BAVETTE TRAPPE (P06401)
+ PORTE B2.5R (P06118) + PORTE B2R (P06112)**

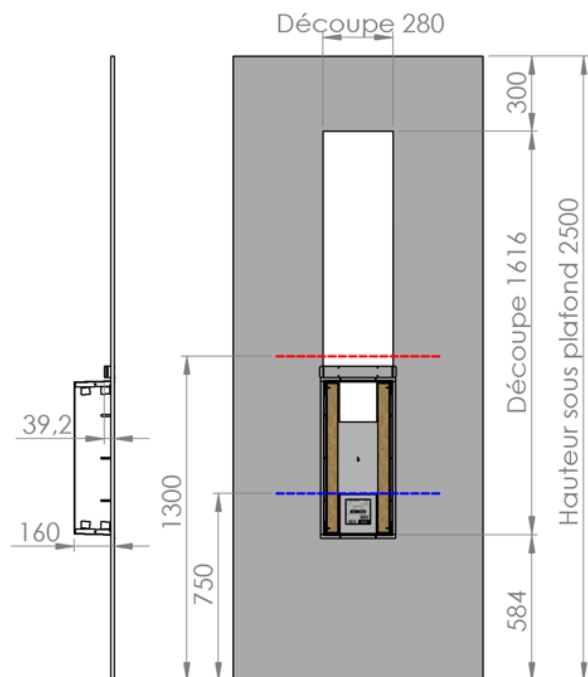

**BAC B1.5R (P06465) + BAVETTE TRAPPE (P06401)
+ PORTE B1.5R (P06115) + PORTE B2R (P06112)**

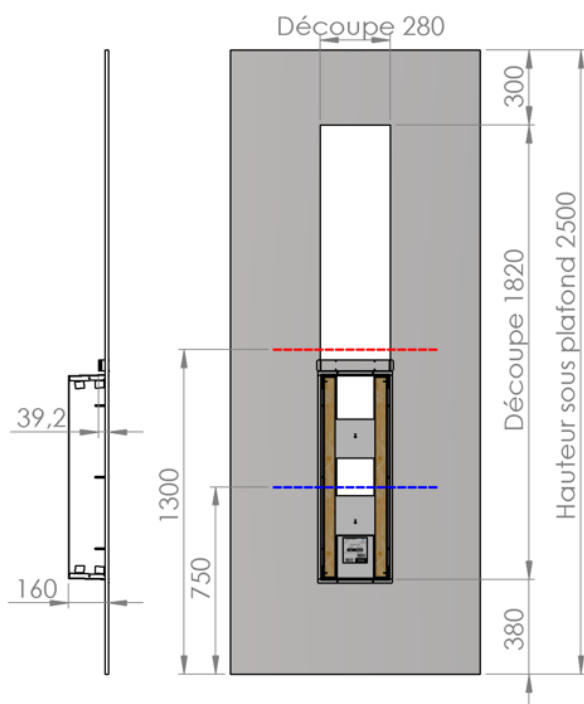

**BAC B2R (P06462) + BAVETTE TRAPPE (P06401)
+ PORTE B2R (P06112) + PORTE B2R (P06112)**

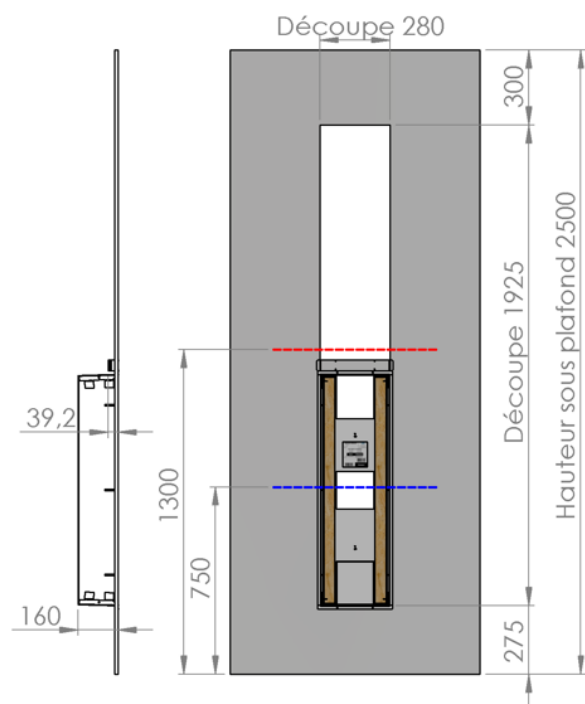

SIB

25, rue Théophile Somborn
57220 BOULAY-MOSELLE - FRANCE
Tel. +33 (0)3 87 79 20 22
Fax +33 (0)3 87 57 32 45
contact@sibadr.com
www.sibadr.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les détails convenus prévalent. SIB by ABB Installation Products Inc. n'accepte aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs ou le manque d'informations éventuel dans ce document.


Nous nous réservons tous les droits sur ce document et sur le sujet et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – en tout ou en partie – est interdite sans l'autorisation écrite préalable de SIB by ABB Inc. Copyright© 2019 ABB Installation Products Inc. - Tous droits réservés.

by ABB


Doc SIB 087 (5)

FICHE TECHNIQUE

**BAC B3R (P06463) + BAVETTE TRAPPE (P06401)
+ PORTE B3R (P06113) + PORTE B2R (P06112)**

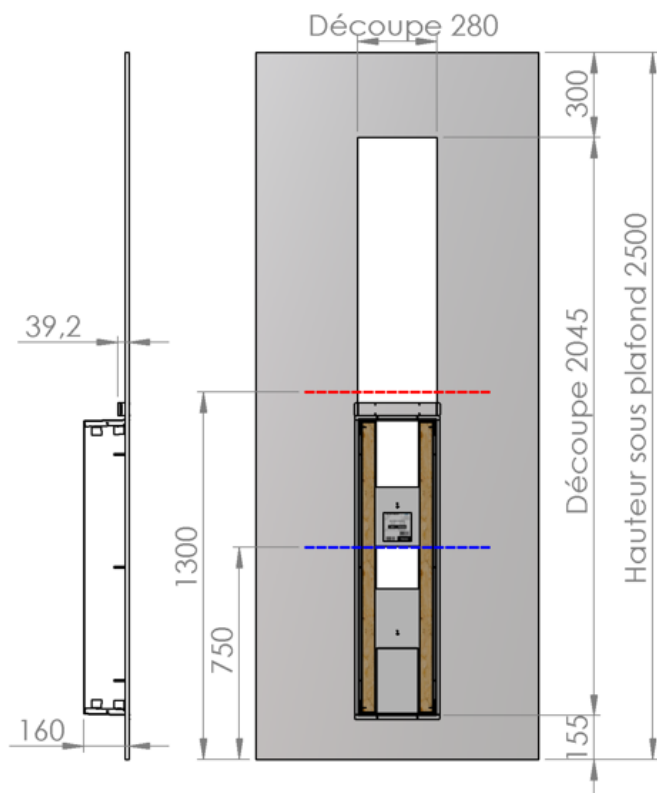

**BAC B4R (P06464) + BAVETTE TRAPPE (P06401)
+ PORTE B4R (P06114) + PORTE B2R (P06112)**

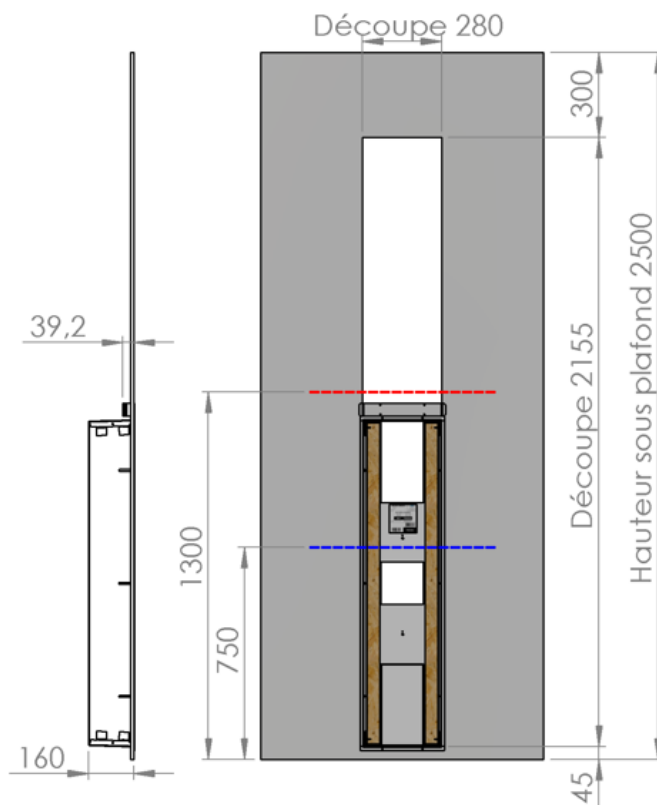

SIB

25, rue Théophile Somborn
57220 BOULAY-MOSELLE - FRANCE
Tel. +33 (0)3 87 79 20 22
Fax +33 (0)3 87 57 32 45
contact@sibadr.com
www.sibadr.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les détails convenus prévalent. SIB by ABB Installation Products Inc. n'accepte aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs ou le manque d'informations éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document et sur le sujet et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – en tout ou en partie – est interdite sans l'autorisation écrite préalable de SIB by ABB Inc. Copyright© 2019 ABB Installation Products Inc. - Tous droits réservés.


by ABB

Doc SIB 087 (5)


FICHE TECHNIQUE

Encombrement final avec les portes :


BAC B1R (P06461) + BAVETTE TRAPPE (P06401) + PORTE B1R (P06111) + PORTE B2R (P06112)

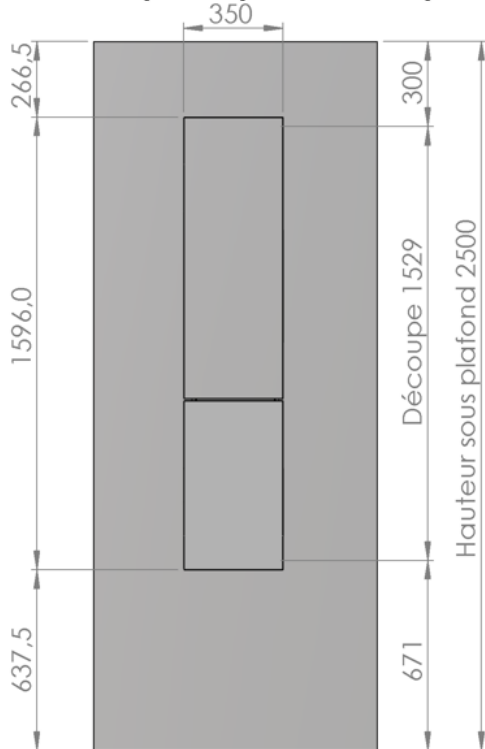


BAC B2.5R (P06468) + BAVETTE TRAPPE (P06401) + PORTE B2.5R (P06118) + PORTE B2R (P06112)

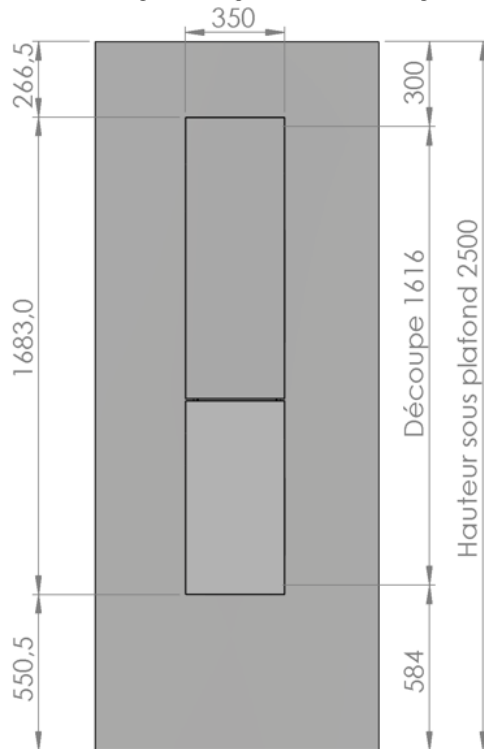

BAC B1.5R (P06465) + BAVETTE TRAPPE (P06401) + PORTE B1.5R (P06115) + PORTE B2R (P06112)

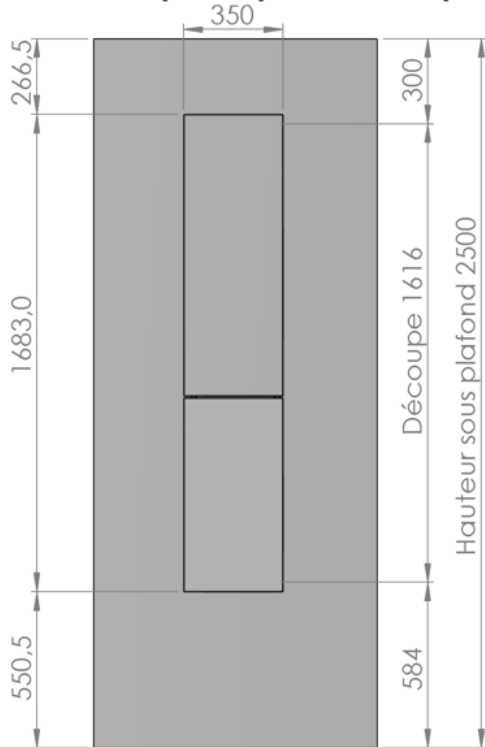

BAC B2R (P06462) + BAVETTE TRAPPE (P06401) + PORTE B2R (P06112) + PORTE B2R (P06112)

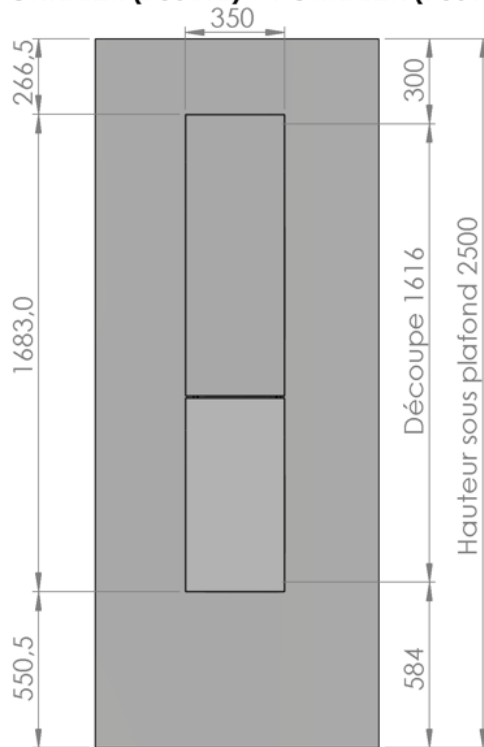

SIB

25, rue Théophile Somborn
57220 BOULAY-MOSELLE - FRANCE
Tel. +33 (0)3 87 79 20 22
Fax +33 (0)3 87 57 32 45
contact@sibadr.com
www.sibadr.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les détails convenus prévalent. SIB by ABB Installation Products Inc. n'accepte aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs ou le manque d'informations éventuel dans ce document.


Nous nous réservons tous les droits sur ce document et sur le sujet et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – en tout ou en partie – est interdite sans l'autorisation écrite préalable de SIB by ABB Inc. Copyright© 2019 ABB Installation Products Inc. - Tous droits réservés.

by ABB


Doc SIB 087 (5)

FICHE TECHNIQUE

**BAC B3R (P06463) + BAVETTE TRAPPE (P06401)
+ PORTE B3R (P06113) + PORTE B2R (P06112)**

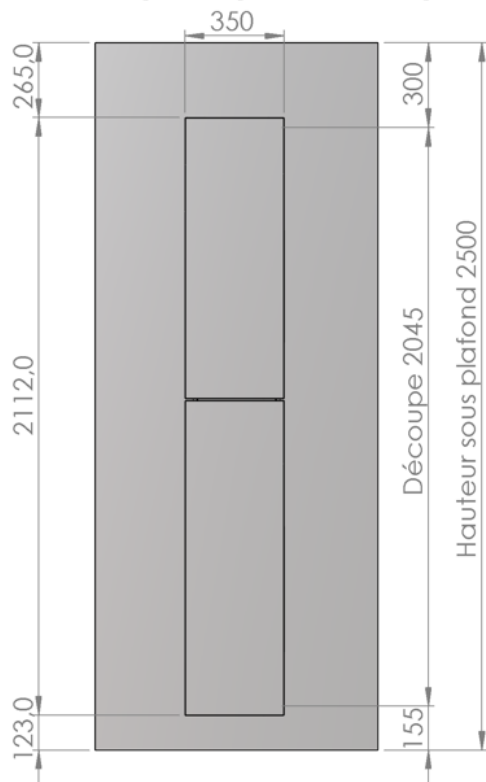

**BAC B4R (P06464) + BAVETTE TRAPPE (P06401)
+ PORTE B4R (P06114) + PORTE B2R (P06112)**

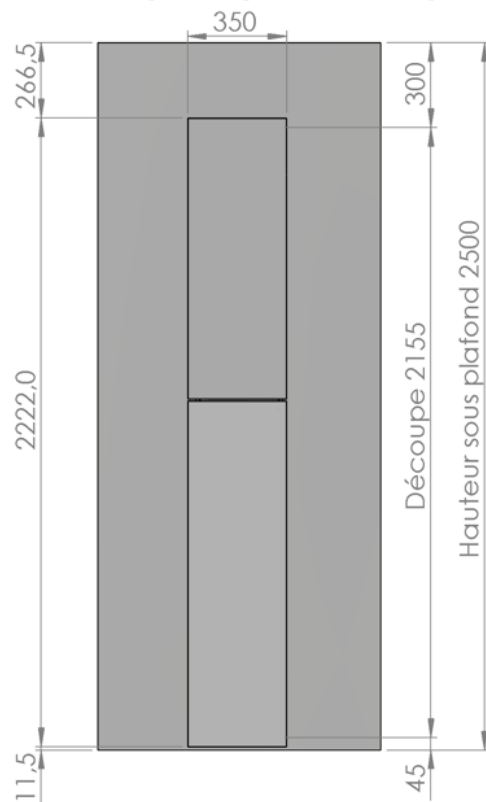

SIB

25, rue Théophile Somborn
57220 BOULAY-MOSELLE - FRANCE
Tel. +33 (0)3 87 79 20 22
Fax +33 (0)3 87 57 32 45
contact@sibadr.com
www.sibadr.com

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les détails convenus prévalent. SIB by ABB Installation Products Inc. n'accepte aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs ou le manque d'informations éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document et sur le sujet et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu – en tout ou en partie – est interdite sans l'autorisation écrite préalable de SIB by ABB Inc. Copyright© 2019 ABB Installation Products Inc. - Tous droits réservés.